


Käyttökohde

ULLAKKO

FF-PIR RAKENNEKORTTI

YP2

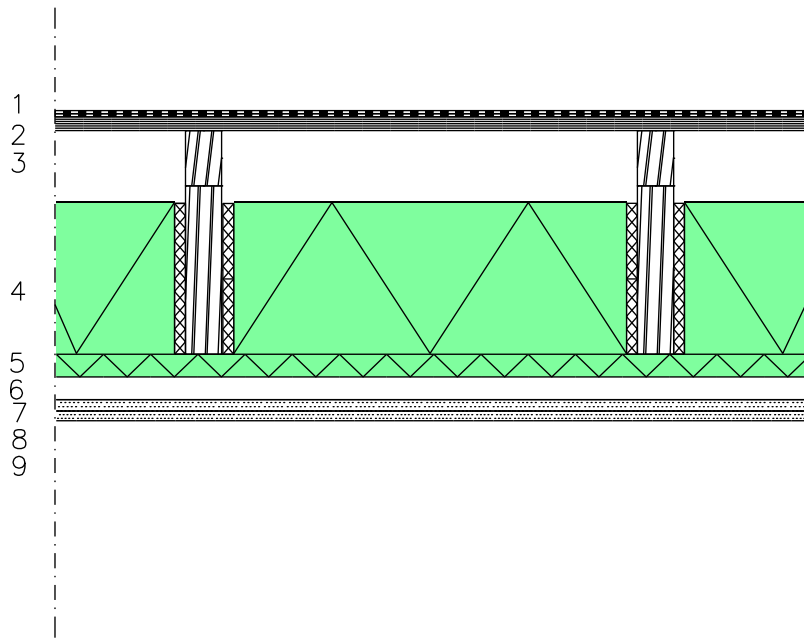

- 1 Huopakate erillissuunnitelman mukaan
- 2 Pontattu vesikattovaneri
- 3 Tuuletusrako n. 100 mm
- 4 FF-PIR FR 200 mm, $\lambda_D=0,025$, tiivistetään elastisella pu-vaahdolla
- 5 FF-PIR ALK 30, $\lambda_D= 0,022$
- 6 30x100 k400
- 7 palokipsilevy 15 mm
- 8 kipsilevy 13 mm
- 9 Sisäkattomateriaali huonesuunnitelman mukaan

HUOM! Suojaverhousvaatimus P1 luokan yli 2-kerroksisessa asuinrakennuksessa on K2 30, joka saavutetaan esim. palokipsilevy 15 mm + kipsilevy 13 mm, tai yksi palokipsilevy 18 mm.